



Троценков А.С.
"___"август 2017 г



Козлов М.В.
"___"август 2017 г

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
ЦТП-3, ул Стахановская , 1 контур, ул Молодежная г. Холмск

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	38,3	34,6
9	40,3	36,1
8	42,2	37,6
7	44,1	39
6	46,1	40,5
5	48,0	42
4	49,9	43,4
3	51,6	44,7
2	53,5	46,1
1	55,3	47,4
0	57,1	48,8
-1	58,7	50
-2	60,5	51,3
-3	62,2	52,6
-4	63,8	53,8
-5	65,6	55,1
-6	67,2	56,3
-7	68,9	57,5
-8	70,5	58,6
-9	72,1	59,8
-10	73,7	61
-11	75,3	62,1
-12	76,9	63,3
-13	78,5	64,4
-14	80,1	65,6
-15	81,7	66,7
-16	83,1	67,7
-17	84,6	68,8
-18	86,3	70



Согласовано
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

" "август 2017 г

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
ЦТП-3, ул Стахановская 1, нижний контур ул Советская *Холмск*

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,6	34,6
9	39,5	36,1
8	41,4	37,6
7	43,3	39
6	45,1	40,5
5	47,0	42
4	48,8	43,4
3	50,5	44,7
2	52,2	46,1
1	54,0	47,4
0	55,7	48,8
-1	57,4	50
-2	59,0	51,3
-3	60,7	52,6
-4	62,3	53,8
-5	63,9	55,1
-6	65,5	56,3
-7	67,1	57,5
-8	68,6	58,6
-9	70,2	59,8
-10	71,8	61
-11	73,3	62,1
-12	74,8	63,3
-13	76,3	64,4
-14	77,9	65,6
-15	79,4	66,7
-16	80,7	67,7
-17	82,2	68,8
-18	83,8	70



Троценков А.С.

"___" августа 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"___" августа 2017 г

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя

ЦТП-3, ул Стахановская, ул Молодежная, ЦТП (II контур) *г. Холмск*

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	36,8	34,6
9	38,6	36,1
8	40,4	37,6
7	42,1	39
6	43,9	40,5
5	45,7	42
4	47,3	43,4
3	48,9	44,7
2	50,6	46,1
1	52,2	47,4
0	53,8	48,8
-1	55,3	50
-2	56,9	51,3
-3	58,5	52,6
-4	59,9	53,8
-5	61,5	55,1
-6	63,0	56,3
-7	64,5	57,5
-8	65,9	58,6
-9	67,3	59,8
-10	68,8	61
-11	70,2	62,1
-12	71,6	63,3
-13	73,1	64,4
-14	74,5	65,6
-15	75,9	66,7
-16	77,2	67,7
-17	78,6	68,8
-18	80,0	70



СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"август 2017 г


Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
котельная ул Лесозаводская (линия ул Матросова) *г. Холмск*

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	40,7	34,6
9	42,9	36,1
8	45,2	37,6
7	47,4	39,0
6	49,6	40,5
5	51,9	42,0
4	54,0	43,4
3	56,1	44,7
2	58,3	46,1
1	59,4	47,4
0	62,5	48,8
-1	64,5	50,0
-2	66,5	51,3
-3	68,5	52,6
-4	70,5	53,8
-5	72,6	55,1
-6	74,5	56,3
-7	76,5	57,5
-8	78,4	58,6
-9	80,3	59,8
-10	82,3	61,0
-11	84,2	62,1
-12	86,1	63,3
-13	88,0	64,4
-14	89,9	65,6
-15	91,8	66,7
-16	93,5	67,7
-17	95,4	68,8
-18	97,4	70,0



Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКО

Троценков А.С.
август 2017 г



Козлов М.В.


"август 2017 г

котельная ул Лесозаводская (линия ул Советская) п. Холмск

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	40,6	34,6
9	42,9	36,1
8	45,1	37,6
7	47,3	39,0
6	49,6	40,5
5	51,8	42,0
4	54,0	43,4
3	56,0	44,7
2	58,2	46,1
1	59,4	47,4
0	62,4	48,8
-1	64,4	50,0
-2	66,4	51,3
-3	68,4	52,6
-4	70,4	53,8
-5	72,5	55,1
-6	74,4	56,3
-7	76,4	57,5
-8	78,3	58,6
-9	80,2	59,8
-10	82,2	61,0
-11	84,0	62,1
-12	86,0	63,3
-13	87,8	64,4
-14	89,8	65,6
-15	91,6	66,7
-16	93,3	67,7
-17	95,2	68,8
-18	97,2	70,0



"август 2017 г"



"август 2017 г

ЦТП, (котельная ул Лесозаводская)

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	36,6	34,6
9	38,4	36,1
8	40,1	37,6
7	41,8	39,0
6	43,6	40,5
5	45,3	42,0
4	46,9	43,4
3	48,5	44,7
2	50,1	46,1
1	51,7	47,4
0	53,4	48,8
-1	54,8	50,0
-2	56,4	51,3
-3	57,9	52,6
-4	59,4	53,8
-5	60,9	55,1
-6	62,4	56,3
-7	63,8	57,5
-8	65,2	58,6
-9	66,7	59,8
-10	68,1	61,0
-11	69,5	62,1
-12	70,9	63,3
-13	72,3	64,4
-14	73,7	65,6
-15	75,0	66,7
-16	76,4	67,8
-17	77,8	68,9
-18	79,1	70,0



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Хокхловский городской округ»

по ЖКХ

Троценков А.С.

"11" август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"11" август 2017 г

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
КОТЕЛЬНЫЕ

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	36,1	34,6
9	37,8	36,1
8	39,5	37,6
7	41,1	39,0
6	42,8	40,5
5	44,5	42,0
4	46,1	43,4
3	47,6	44,7
2	49,1	46,1
1	50,7	47,4
0	52,3	48,8
-1	53,7	50,0
-2	55,2	51,3
-3	56,7	52,6
-4	58,1	53,8
-5	59,5	55,1
-6	60,9	56,3
-7	62,3	57,5
-8	63,6	58,6
-9	65,0	59,8
-10	66,4	61,0
-11	67,7	62,1
-12	69,1	63,3
-13	70,4	64,4
-14	71,8	65,6
-15	73,1	66,7
-16	74,4	67,8
-17	75,6	68,9
-18	76,9	70,0



Троценков А.С.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"август 2017 г


Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
котельной № 1 по ул. Школьная с. КОСТРОМСКОЕ

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	36,0	34,6
9	37,7	36,1
8	39,4	37,6
7	41,0	39,0
6	42,7	40,5
5	44,4	42,0
4	45,9	43,4
3	47,5	44,7
2	49,0	46,1
1	50,5	47,4
0	52,1	48,8
-1	53,5	50,0
-2	55,0	51,3
-3	56,4	52,6
-4	57,9	53,8
-5	59,3	55,1
-6	60,7	56,3
-7	62,1	57,5
-8	63,4	58,6
-9	64,7	59,8
-10	66,1	61,0
-11	67,4	62,1
-12	68,8	63,3
-13	70,1	64,4
-14	71,4	65,6
-15	72,7	66,7
-16	73,9	67,7
-17	75,2	68,8
-18	76,6	70,0



Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
котельной п Пионеры

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	35,3	34,6
9	36,9	36,1
8	38,5	37,6
7	40,0	39,0
6	41,6	40,5
5	43,2	42,0
4	44,6	43,4
3	46,1	44,7
2	47,5	46,1
1	48,9	47,4
0	50,4	48,8
-1	51,7	50,0
-2	53,1	51,3
-3	54,5	52,6
-4	55,8	53,8
-5	57,2	55,1
-6	58,5	56,3
-7	59,7	57,5
-8	60,9	58,6
-9	62,2	59,8
-10	63,5	61,0
-11	64,7	62,1
-12	66,0	63,3
-13	67,2	64,4
-14	68,5	65,6
-15	69,7	66,7
-16	70,7	67,7
-17	71,9	68,8
-18	73,2	70,0

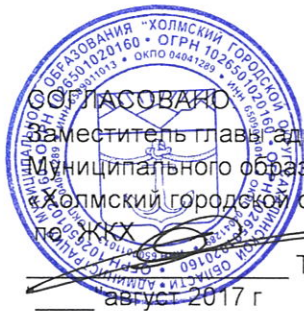

Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»

Троценков А.С.

август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

август 2017 г

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
котельной № 2 ул Речная 24 *с ЧАПДАНОВО*

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	36,9	34,6
9	38,7	36,1
8	40,4	37,6
7	42,2	39,0
6	44,0	40,5
5	45,7	42,0
4	47,4	43,4
3	49,0	44,7
2	50,6	46,1
1	52,3	47,4
0	54,0	48,8
-1	55,5	50,0
-2	57,0	51,3
-3	58,6	52,6
-4	60,1	53,8
-5	61,7	55,1
-6	63,2	56,3
-7	64,7	57,5
-8	66,1	58,6
-9	67,5	59,8
-10	69,0	61,0
-11	70,4	62,1
-12	71,9	63,3
-13	73,3	64,4
-14	74,7	65,6
-15	76,1	66,7
-16	77,5	67,8
-17	78,9	68,9
-18	80,3	70,0



Троценков А.С.
"август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.
"август 2017 г

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
котельной № 3 по ул. Советская 23 *с. ЧАПЛАМОВО*

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	34,9	34,6
9	36,4	36,1
8	38,0	37,6
7	39,4	39,0
6	40,9	40,5
5	42,5	42,0
4	43,9	43,4
3	45,2	44,7
2	46,7	46,1
1	48,0	47,4
0	49,5	48,8
-1	50,7	50,0
-2	52,0	51,3
-3	53,4	52,6
-4	54,6	53,8
-5	55,9	55,1
-6	57,2	56,3
-7	58,4	57,5
-8	59,5	58,6
-9	60,8	59,8
-10	62,0	61,0
-11	63,2	62,1
-12	64,4	63,3
-13	65,5	64,4
-14	66,8	65,6
-15	67,9	66,7
-16	69,0	67,8
-17	70,2	68,9
-18	71,3	70,0



Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»

по ЖКХ

Троценков А.С.

"___" август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"___" август 2017 г

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
котельной № 1 по ул. Центральная 50

с. ДАБЛОЧНОЕ

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	35,9	34,6
9	37,6	36,1
8	39,3	37,6
7	40,9	39,0
6	42,6	40,5
5	44,2	42,0
4	45,7	43,4
3	47,3	44,7
2	48,8	46,1
1	50,3	47,4
0	51,9	48,8
-1	53,3	50,0
-2	54,7	51,3
-3	56,2	52,6
-4	57,6	53,8
-5	59,0	55,1
-6	60,4	56,3
-7	61,8	57,5
-8	63,0	58,6
-9	64,4	59,8
-10	65,8	61,0
-11	67,0	62,1
-12	68,4	63,3
-13	69,7	64,4
-14	71,0	65,6
-15	72,3	66,7
-16	73,6	67,8
-17	74,8	68,9
-18	76,1	70,0



Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖОУ

Троценков А.С.

август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"август 2017 г

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
котельной № 2 по ул. Центральная 88 с ЯБЛЮЧНОЕ

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	35,8	34,6
9	37,5	36,1
8	39,1	37,6
7	40,7	39,0
6	42,4	40,5
5	44,0	42,0
4	45,5	43,4
3	47,0	44,7
2	48,5	46,1
1	50,0	47,4
0	51,6	48,8
-1	52,9	50,0
-2	54,4	51,3
-3	55,8	52,6
-4	57,2	53,8
-5	58,6	55,1
-6	60,0	56,3
-7	61,4	57,5
-8	62,6	58,6
-9	64,0	59,8
-10	65,3	61,0
-11	66,6	62,1
-12	67,9	63,3
-13	69,2	64,4
-14	70,5	65,6
-15	71,8	66,7
-16	73,0	67,8
-17	74,3	68,9
-18	75,5	70,0



Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

" "август 2017 г

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
котельной № 3 по ул. Приморская 7 с ЯБЛОЧНОЕ

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	35,0	34,6
9	36,2	36,1
8	38,0	37,6
7	39,5	39,0
6	41,0	40,5
5	42,6	42,0
4	44,0	43,4
3	45,4	44,7
2	46,8	46,1
1	48,2	47,4
0	49,6	48,8
-1	50,9	50,0
-2	52,2	51,3
-3	53,6	52,6
-4	54,8	53,8
-5	56,1	55,1
-6	57,4	56,3
-7	58,6	57,5
-8	59,8	58,6
-9	61,0	59,8
-10	62,3	61,0
-11	63,4	62,1
-12	64,7	63,3
-13	65,8	64,4
-14	67,0	65,6
-15	68,2	66,7
-16	69,3	67,8
-17	70,5	68,9
-18	71,6	70,0

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"август 2017 г

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя
котельной № 4 по ул. Колхозная 109

с. ЯБЛОЧНОЕ

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	35,7	34,6
9	37,3	36,1
8	38,9	37,6
7	40,5	39,0
6	42,1	40,5
5	43,7	42,0
4	45,2	43,4
3	46,7	44,7
2	48,2	46,1
1	49,7	47,4
0	51,2	48,8
-1	52,5	50,0
-2	54,0	51,3
-3	55,4	52,6
-4	56,7	53,8
-5	58,2	55,1
-6	59,5	56,3
-7	60,8	57,5
-8	62,1	58,6
-9	63,4	59,8
-10	64,7	61,0
-11	66,0	62,1
-12	67,3	63,3
-13	68,5	64,4
-14	69,9	65,6
-15	71,1	66,7
-16	72,3	67,8
-17	73,6	68,9
-18	74,8	70,0

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
муниципального образования
"Холмский городской округ"

Трошенков А.С.

"___" октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"___" октября 2017 г.

Температурный график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя

КОТЕЛЬНЫЕ ул Спепиковского, ул Переселенческая 2

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	35,7	34,6
9	37,3	36,1
8	39,0	37,6
7	40,5	39,0
6	42,2	40,5
5	43,8	42,0
4	45,3	43,4
3	46,8	44,7
2	48,3	46,1
1	49,8	47,4
0	51,3	48,8
-1	52,7	50,0
-2	54,1	51,3
-3	55,5	52,6
-4	56,9	53,8
-5	58,3	55,1
-6	59,6	56,3
-7	61,0	57,5
-8	62,2	58,6
-9	63,6	59,8
-10	64,9	61,0
-11	66,1	62,1
-12	67,5	63,3
-13	68,7	64,4
-14	70,0	65,6
-15	71,3	66,7
-16	72,5	67,8
-17	73,8	68,9
-18	75,0	70,0